
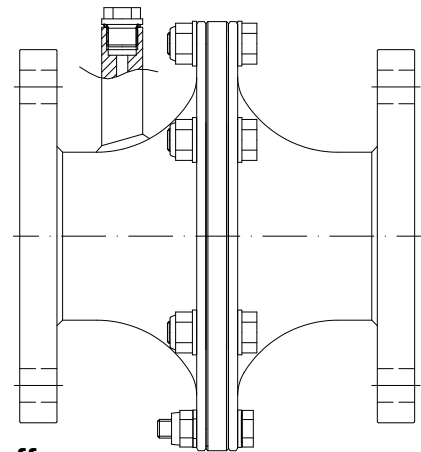


|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Deflagrationsrohrsicherung (Kurzzeitbrand) | : 1023-0002-70               |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.          | : IBExU 07 ATEX 2015 X       |
| Normspaltweite (NSW)                       | : $\geq 0,90$ mm             |
| Explosionsgruppe                           | : $\text{Ex}$ G IIA          |
| Wirkrichtung                               | :                            |
| Flanschanschluss                           | : EN1092-1(DIN2576) PN10(16) |
| Gewindeanschluss                           | :                            |
| Gewicht                                    | : ~ 14,5 kg                  |

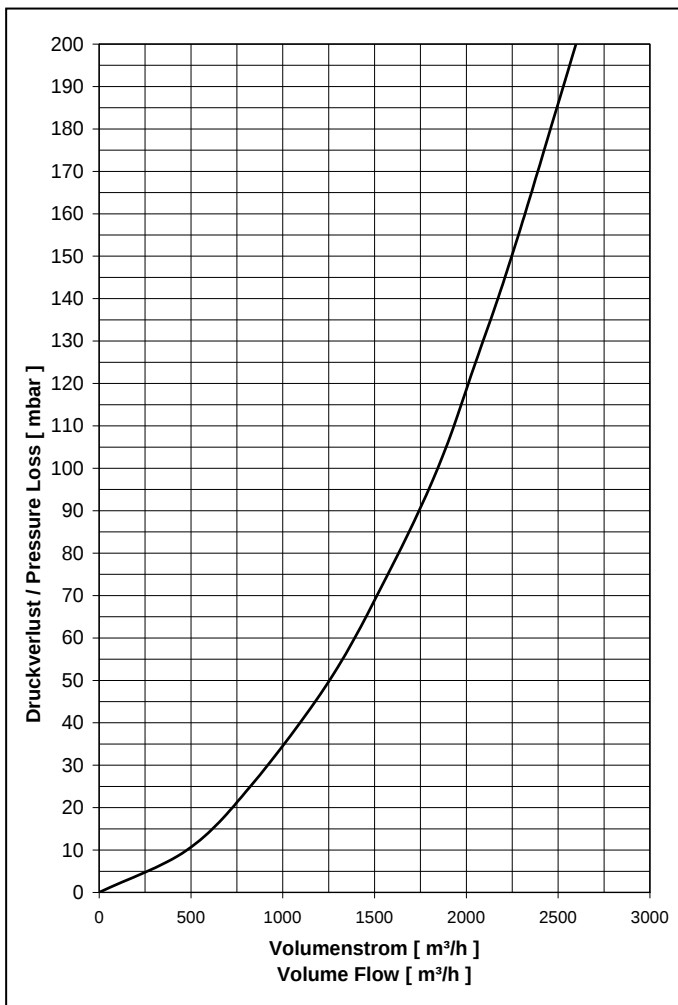

#### Werkstoffe

##### Gehäuse

V4A/AISI 316 range

##### Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

##### O-Ring

PTFE

#### Betriebsdaten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Typ                | : DEF            |
| Absolutdruck       | : $\leq 1,2$ bar |
| Temperatur         | : $\leq 60,0$ °C |
| Anschlussnennweite | : $\leq$ DN80    |

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$  mbar,  $T_0 = 273K$ , Dichte =  $1,293$  kg/m<sup>3</sup>